

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA:

RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE SAYULILLA, MUNICIPIO DE ACAPONETA. (FONDEN).

Siendo las 10:30 horas en el lugar y fecha citados, en relación con el procedimiento de contratación de la licitación de la OBRA mencionada y de conformidad con lo dispuesto en la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Contratistas; se reunieron en las Oficinas de la Secretaría de Infraestructura, Ubicada en calle Eucalipto No. 70 Col. Burócrata Federal; El acto fue presidido por el **ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO** en su carácter de Jefe Del Departamento De Concursos Y Precios Unitarios, en representación de la **ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO** Secretaria de Infraestructura, de conformidad con lo estipulado por el artículo 30 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas, quien declaró el inicio del acto, ante las personas cuya asistencia se enlista al finalizar la junta, con objeto de hacer las aclaraciones que se consideren necesarias en la preparación de la licitación en cuestión y que forman parte integrante del mismo, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

No.	PREGUNTA	No.	RESPUESTA
	ING. URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO		
1	Existen en campo algunas salidas sanitarias e hidráulicas las cuales no coinciden con el número de muebles a instalar y en el catálogo no hay colocación de salidas hidrosanitarias para esos muebles	1	Si existe salida hidrosanitaria, solo serían adicional tres salidas y en el caso de ser necesario más tendrán que considerarse.
	ARQ. JOSE GUADALUPE CASILLAS ALCANTAR		
3	En el concepto 70-A no se especifica las características de compresor, para presentar mi propuesta, solicito características o cotizar sobre las características de compresor existente.	3	Deberán de considerar para la elaboración de su precio unitario: compresor Medic Air de 1 HP 1 etapa libre de aceite con tanque de 90 litros, 116 PSI, marca Evans, Modelo ELO50E100-090MV; se anexa ficha técnica.

Por parte de esta Secretaria se emiten las siguientes:

ACLARACIONES

1. Deberán de entregar en el sobre de la propuesta económica el "CD", que se entregó en la compra de las bases de licitación, conteniendo el catálogo de conceptos, mismo que deberán de regresar lleno de manera digital en formato de Excel y de manera impresa.
2. Respecto a la visita de obra, en caso de haber asistido deberán de anexar la constancia de visita expedida por la dirección ejecutora, caso contrario, manifestar no haber asistido pero conocer el sitio de los trabajos.
3. En su propuesta deberán considerar 1 (un) letrero alusivo a la obra, cuyo costo deberá de incluirse dentro de su análisis de costo de indirectos, (croquis anexo), el cual deberá permanecer por tiempo indefinido y tendrá que estar instalado desde el inicio de la obra.

Eucalipto no. 70, Col. Burócratas Federal,
Tepic Nayarit. México. C.P. 63156
Tel: (311) 129-68-00.

Agencia J.


Página 1 de 3

4. El presente procedimiento es de tipo presencial, debiendo entregar su propuesta el día 12 de septiembre de 2019 a las 10:30 hrs., en dos sobres cerrados, en la sala de juntas de esta Secretaría.
5. Deberán considerar dentro de sus costos indirectos el costo de las fianzas, la implementación de medidas de protección y seguridad que se requieran y las erogaciones que se generen por el pago a personal calificado con equipo necesario, y demás que se requiera para la ejecución de los trabajos.
6. Deberán integrar dentro del sobre de la propuesta técnica, las bases de licitación entregadas, conteniendo las especificaciones, planos, formatos y demás anexos debidamente firmados.
7. Para facilitar el acto de presentación y apertura de proposiciones, así como las revisiones posteriores, se recomienda a los licitantes presentar sus proposiciones en recopiladores de dos arillos, tamaño carta en orden con los separadores de las bases; foliar todas las hojas que integran la proposición de manera consecutiva con foliador mecánico (no deberán foliarse los separadores), iniciando en la primera hoja de la proposición técnica (No. 0001) y terminando en la última hoja de la proposición económica. No será causa de desechamiento, el no acatar las recomendaciones indicadas en este párrafo.

Será causa de desechamiento, el no considerar las respuestas y aclaraciones.

No habiendo más dudas o aclaraciones que realizar, se cierra la presente siendo las 11:20 horas del día de su inicio, firmando de conformidad las personas que intervinieron.

POR LOS FUNCIONARIOS

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE, Y AREA RESPONSABLE A QUE PERTENECE	DEPENDENCIA	FIRMA DE LOS ASISTENTES
1	ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS	S.I.	
2	ING. ADRIAN BARRERA A. SUPERVISOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	S.I.	
3	ING. SAMUEL SOLIS SANTANA SUPERVISOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	S.I.	
4	ARQ. ANGEL ALONSO VALDIVIA CRISTOBAL COMISARIO DEL SECTOR OBRAS PUBLICAS	SCG	
5	ING. JESUS ARTURO GARCIA VALENZUELA APOYO ADMINISTRATIVO	SSN	



LICITACIÓN No. DGCM-IR-2019-056

6	ARQ. JOSE LUIS BAÑUELOS SANDOVAL APOYO ADMINISTRATIVO	SSN	Jose Luis B.S.
7	ING. NOEL WILBERTO PACHECO V. APOYO ADMINISTRATIVO	SSN	

POR LOS LICITANTES

No.	RAZON SOCIAL Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
1	ARQ. JOSE GUADALUPE CASILLAS ALCANTAR ING. JORGE EDUARDO CASILLAS ALCANTAR	
2	ING. URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO ARQ. CESAR ISMAEL GARCIA MOYA	
3	DALI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V. ARQ. ARGENIS JOSUE RUBIO LOPEZ	Argenis J.



¿Qué estás buscando?



INICIO BOMBAS GENERADORES HIDRONEUMÁTICOS COMPRESORES JARDÍN MÁS PRODUCTOS SOPORTE CONTACTO

Inicio (2)

Inicio / Compresores Libre de Aceite / MedicAir 1 Hp 90L



MedicAir 1 Hp 90L

Descripción: Compresor de aire MedicAir 1 Hp 1 etapa libre de aceite con tanque de 90 litros de PSI

Modelo: EL050E100-050M

Característica especial: Estacionario

Descripción comercial: MedicAir 1 Hp 90L

Marca: EVANS

En existencia

[Manual](#)

Compartir

f w p in G+

★★★★★

Precio internet \$ 12,848

< 1 > [AGREGAR AL CARRITO](#)

Categoría: Compresores Libre de Aceite, MedicAir

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS USOS Y BIENEFICIOS COMENTARIOS

FICHA TÉCNICA



DESCARGAR ESPEC

MOTOR

Velocidad:	1750 RPM
Tipo:	Eléctrico
Fases:	Monofásico
Voltaje:	120 V

CARACTERÍSTICAS

Tipo de compresor:	Reciprocante
Presión máxima:	116 PSI
Caudal a 40 PSI:	3.40 pcm
Caudal a 80 PSI:	2.30 pcm
Tanque de almacenamiento:	90.00 L
Posición del tanque:	Vertical
Ciclo de trabajo:	50% Trabajo - 50% Descanso
Vida útil unidad:	2500
Acoplamiento:	Directo
Guarda:	Metálica
Presentación:	Estacionario
Unidades dentales:	1 Unidad

INFORMACION COMERCIAL

Marca:	EVANS
Característica Especial:	Estacionario
Aplicación:	Ideal para utilizar en clínicas dentales y hospitales.
Beneficios:	Provee de aire ultralimpio y regulado, además de tener un bajo nivel de ruido. Cuenta con un recubrimiento en pintura electrostática de poliéster en el interior y exterior del tanque.

CENTRO DE COMPRESION

Unidades:	1
Etapas:	1
Cilindros:	2
Códigos de unidad:	CL0502
Potencia mecánica unidad:	1.00 HP
Desplazamiento:	5.00 pcm

INFORMACION ADICIONAL

Garantía de ensamble:	1 Año
Garantía del tanque:	1 Año
Certificación:	NDM-003, SCFI-2000
Dimensiones de Empaque:	50.00 X 45.50 X 127.00
Peso:	43.50 Kg

Handwritten notes and signatures:
 A large blue 'X' mark.
 A signature that reads "Argens d."
 Several other blue ink scribbles and lines.



EVANS

MI CUENTA EVANS

SOPORTE

Deja un mensaje

Large blue handwritten scribbles at the bottom of the page.

Compresor de aire MedicAir 1 Hp 1 etapa libre de aceite con tanque de 90 litros 116 PSI



FICHA TÉCNICA



MODELO

EL050E100-090MV

CARACTERISTICA ESPECIAL


Estacionario

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Compresores Libre de Aceite

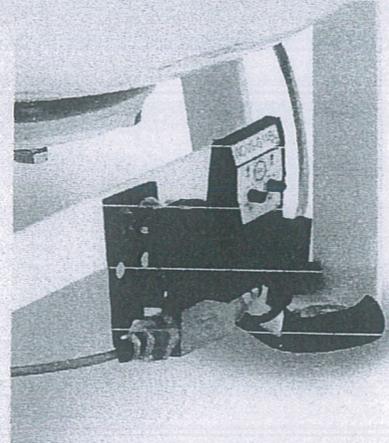

MOTOR

Potencia	1.00 HP
Velocidad	1750 RPM
Tipo	Eléctrico
Fases	Monofásico
Voltaje	120 V

CENTRO DE COMPRESION

Unidades	1
Etapas	1
Cilindros	2
Códigos de unidad	CL0502
Potencia mecanica unidad	1.00 HP
Desplazamiento	5.00 pcm

CARACTERISTICAS

Tipo de compresor	Reciprocante
Presion máxima	116 PSI
Caudal a 40 PSI	3.40 pcm
Caudal a 80 PSI	2.30 pcm
Tanque de almacenamiento	90.00 L
Posición del tanque	Vertical
Ciclo de trabajo	50% Trabajo - 50% Descanso
Vida útil unidad	2500
Acoplamiento	Directo
Guarda	Metálica
Presentación	Estacionario
Unidades dentales	1 Unidad

USOS

Ideal para utilizar en clínicas dentales y hospitales.

BENEFICIOS


Provee de aire ultralimpio y regulado, además de tener un bajo nivel de ruido. Cuenta con un recubrimiento en pintura electrostática de poliéster en el interior y exterior del tanque.

Argens J.



Compresor de aire MedicAir 1 Hp 1 etapa libre de aceite con tanque de 90 litros 116 PSI

FICHA TÉCNICA

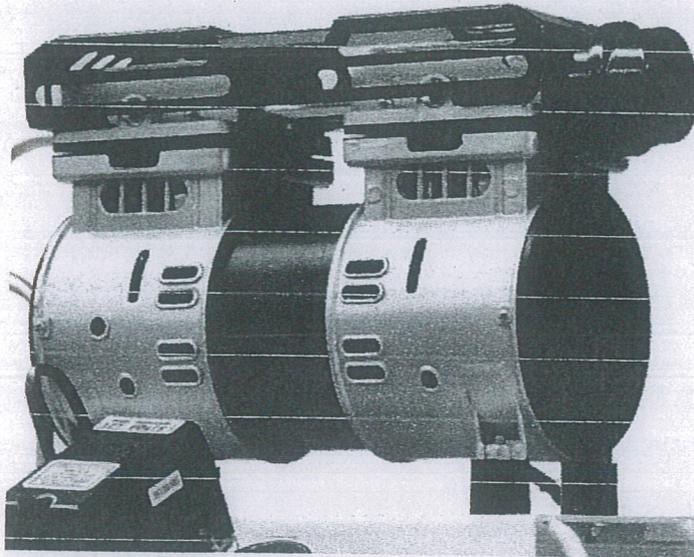

MODELO

EL050E100-090MV

CARACTERISTICA ESPECIAL


Estacionario

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Compresores Libre de Aceite

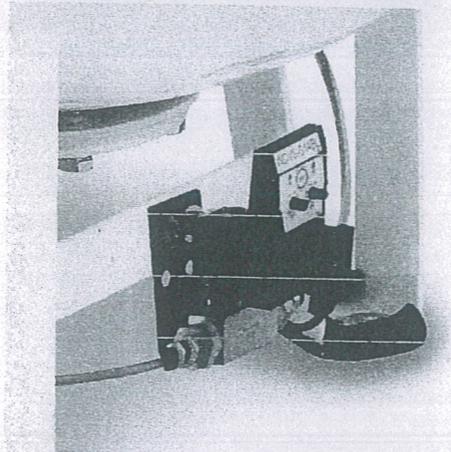

INFORMACION ADICIONAL

Garantía de ensamble	1 Año
Garantía del tanque	1 Año
Certificación	NOM-003, SCFI-2000
Dimensiones de Empaque	50.00 X 45.50 X 127.00
Peso	43.50 Kg

USOS

Ideal para utilizar en clínicas dentales y hospitales.

BENEFICIOS

Provee de aire ultralimpio y regulado, además de tener un bajo nivel de ruido. Cuenta con un recubrimiento en pintura electrostática de poliéster en el interior y exterior del tanque .

[Handwritten signature]


Argens ↓

[Handwritten signatures and scribbles]



ESQUEMA DE DIMENSIONES PARA LETREROS ESPECTACULARES

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

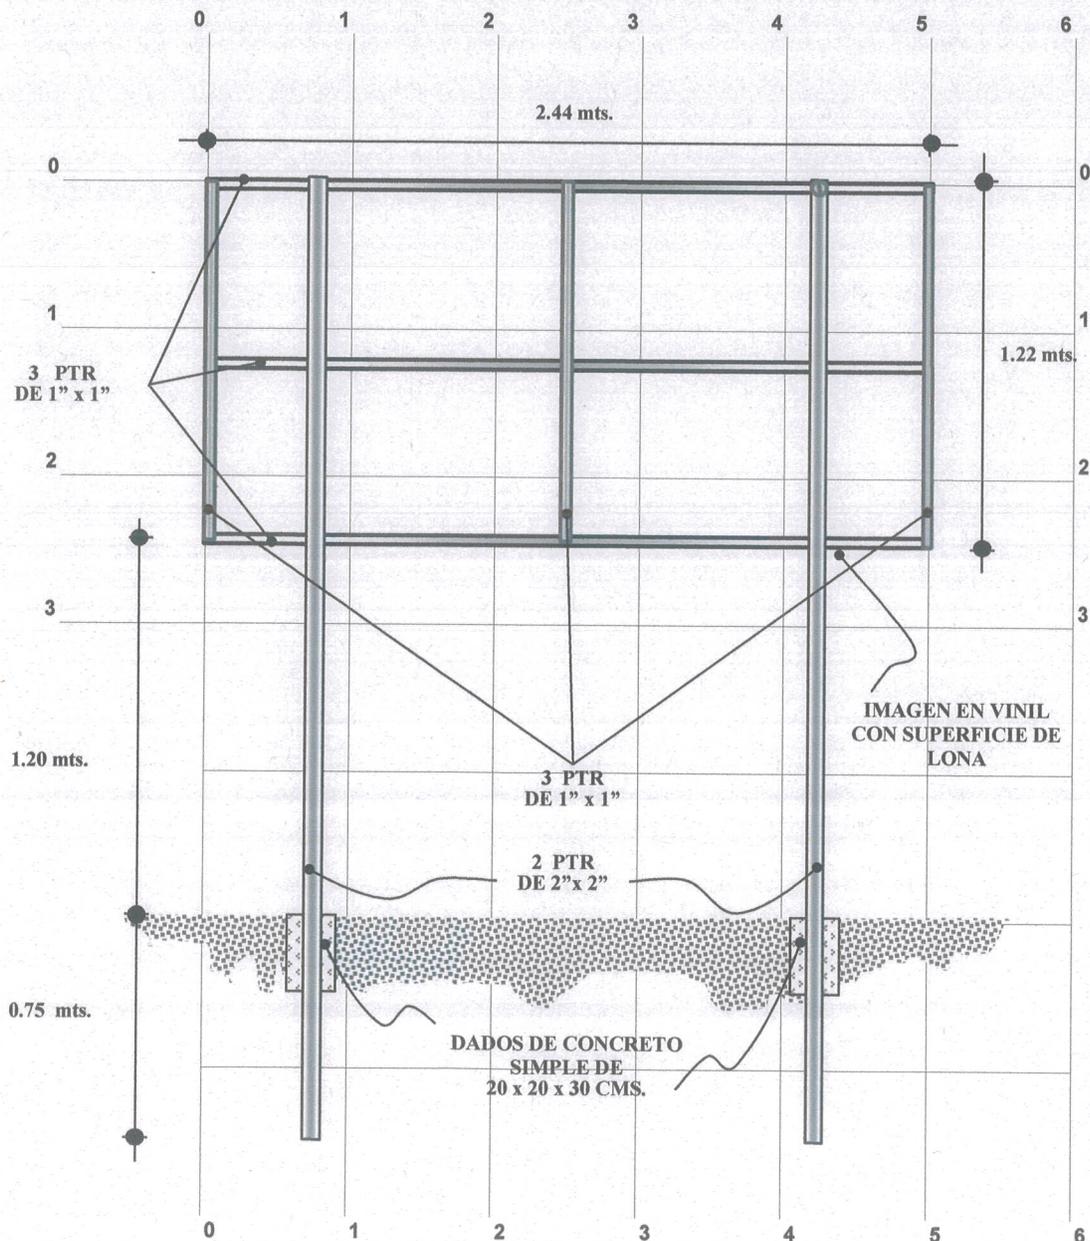

Argens J.



OBRA EN PROCESO

**ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA INCLUYENTE Y SU
EQUIPAMIENTO EN VÍAS
E INMUEBLES PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD**



NAYARIT
GOBIERNO DEL ESTADO

MATANCHÉN, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EN EL PROGRAMA. ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES



SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

Argers J.